




БЕСПРОВОДНОЙ ЦЕНТР КОММУТАЦИИ KL10RF

СХЕМА УСТАНОВКИ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ

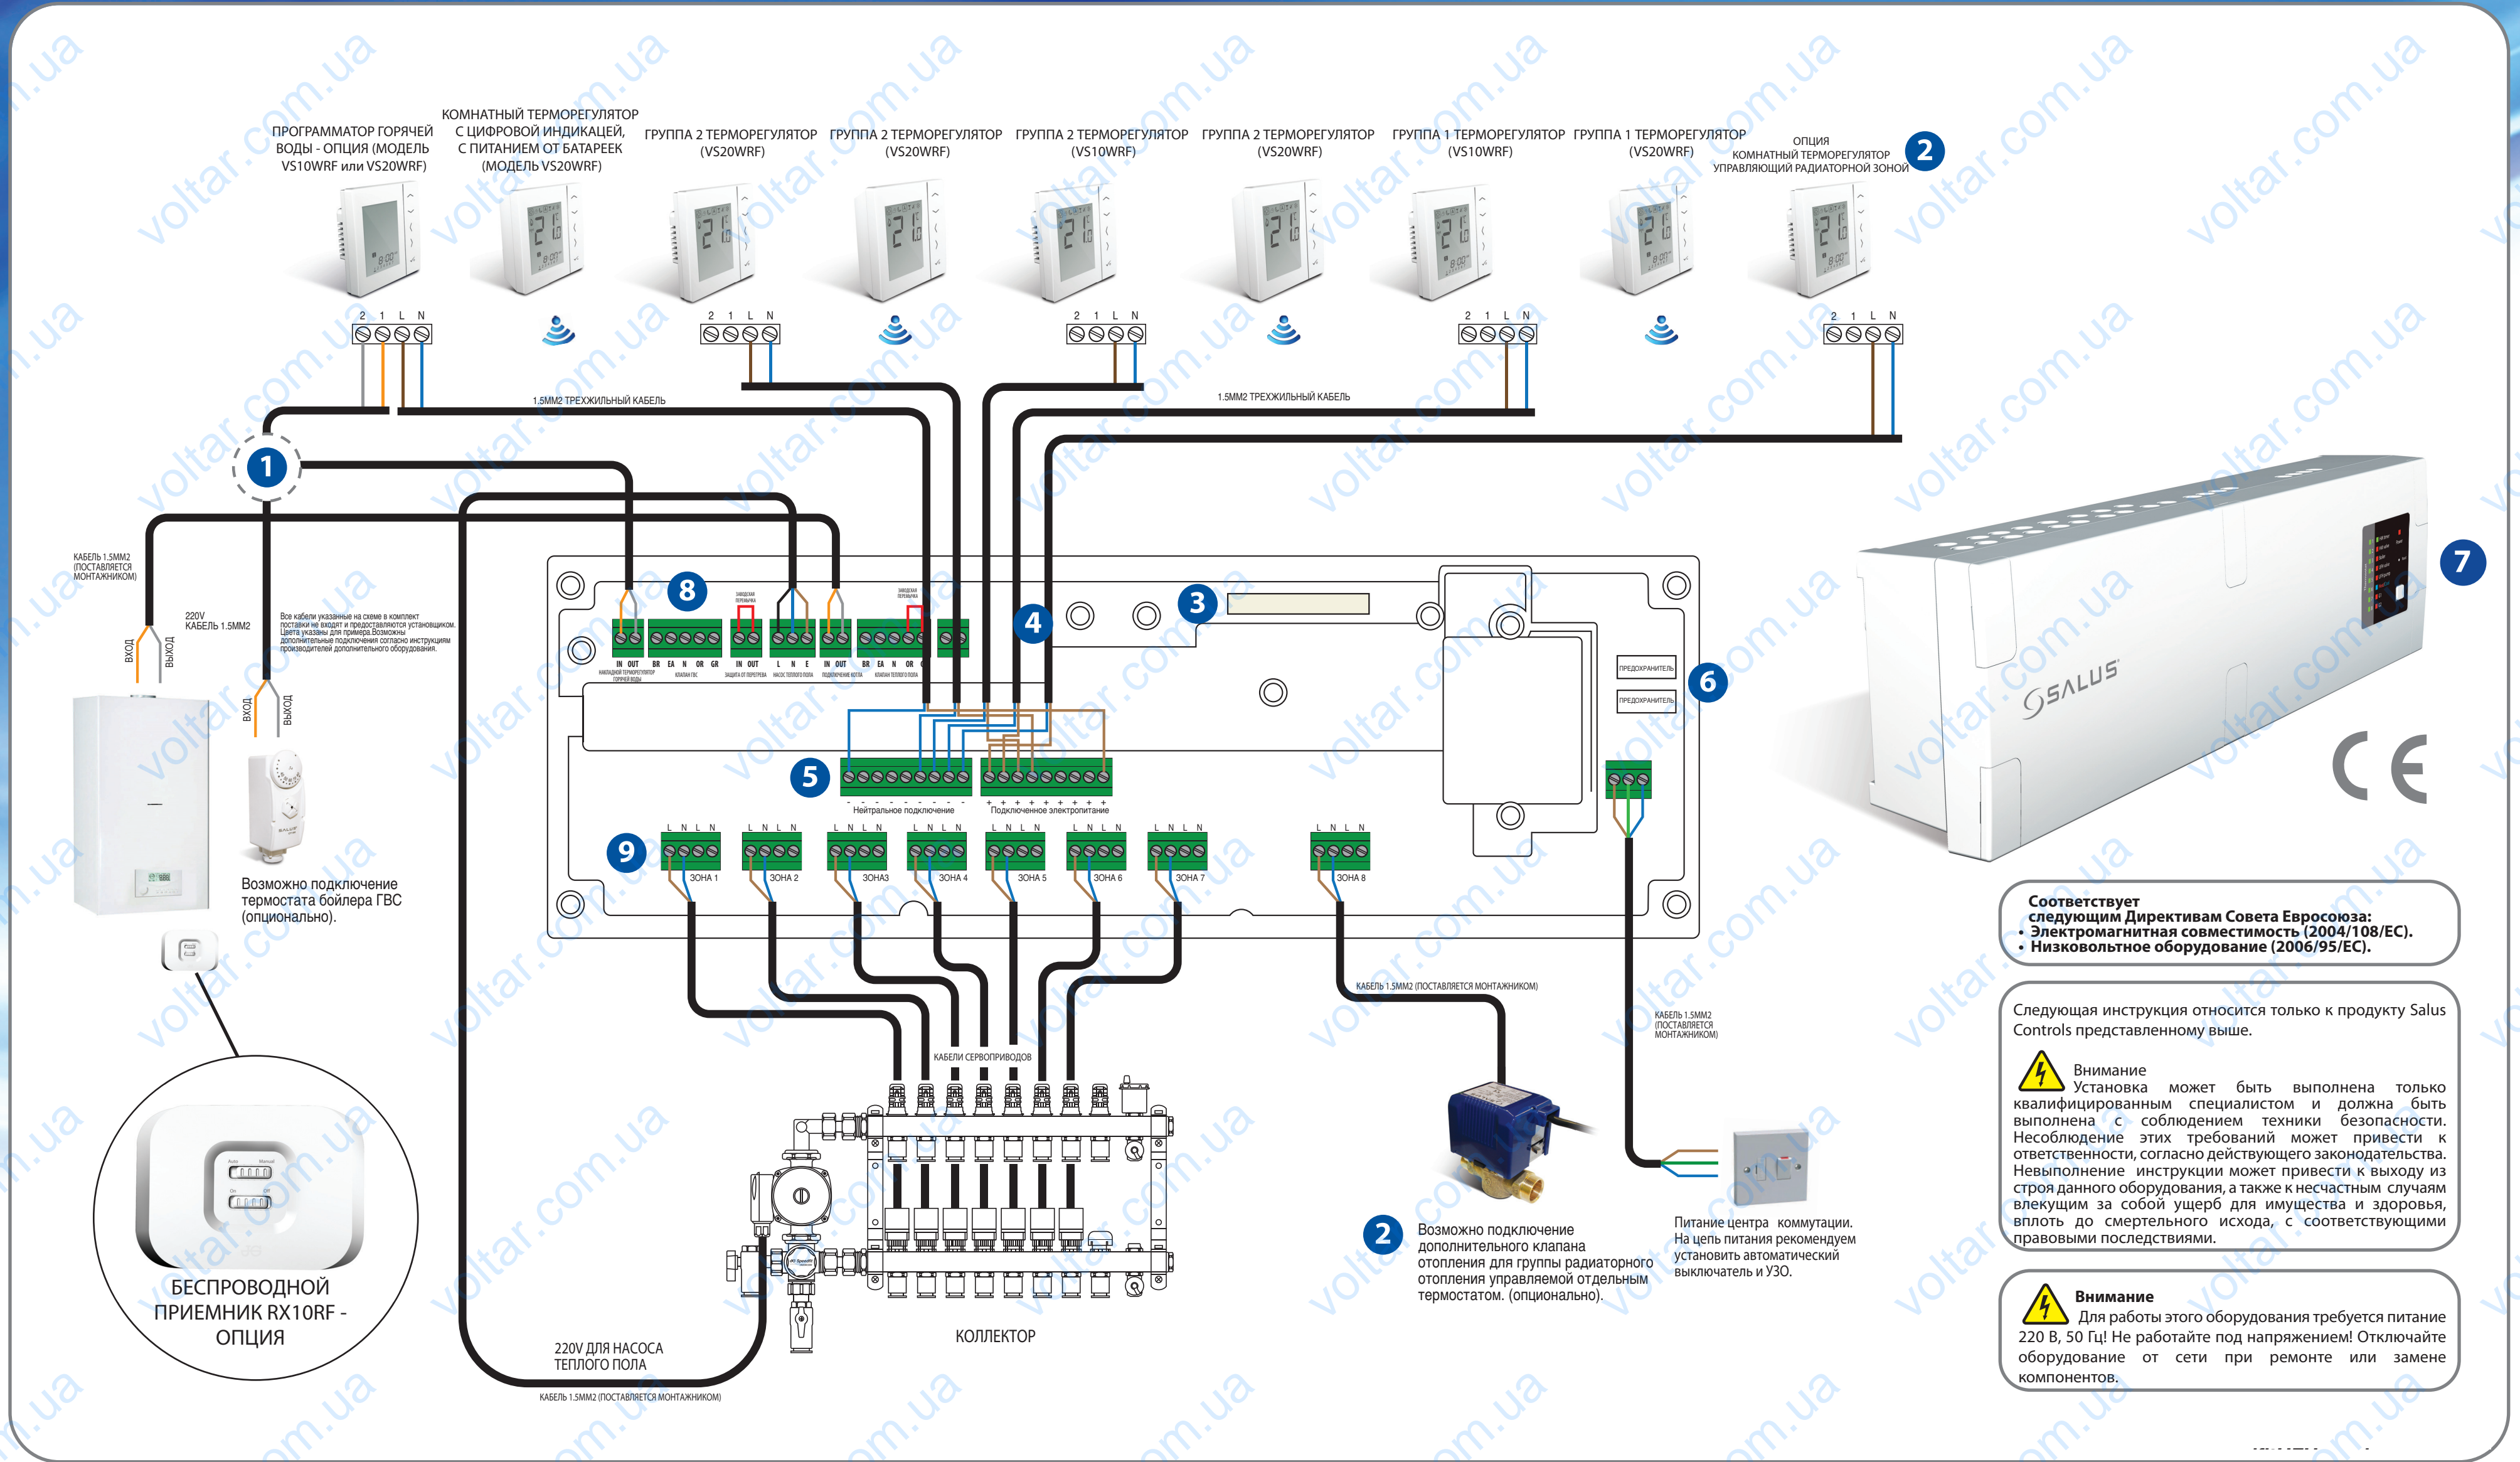

Соответствует
 следующим Директивам Совета Евросоюза:
 • Электромагнитная совместимость (2004/108/EC).
 • Низковольтное оборудование (2006/95/EC).

Следующая инструкция относится только к продукту Salus Controls представленному выше.

⚠️ Внимание
 Установка может быть выполнена только квалифицированным специалистом и должна быть выполнена с соблюдением техники безопасности. Несоблюдение этих требований может привести к ответственности, согласно действующего законодательства. Невыполнение инструкции может привести к выходу из строя данного оборудования, а также к несчастным случаям влекущим за собой ущерб для имущества и здоровья, вплоть до смертельного исхода, с соответствующими правовыми последствиями.

⚠️ Внимание
 Для работы этого оборудования требуется питание 220 В, 50 Гц! Не работайте под напряжением! Отключайте оборудование от сети при ремонте или замене компонентов.

Технические Вопросы: export@salus-controls.eu



БЕСПРОВОДНОЙ ЦЕНТР КОММУТАЦИИ KL10RF

СХЕМА УСТАНОВКИ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ

1 Подключение бойлера ГВС.

ОПЦИЯ - КЛАПАН С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ ДЛЯ ТЕПЛОГО ПОЛА, УДАЛИТЕ ЗАВОДСКУЮ ПЕРЕМЫЧКУ ЕСЛИ ИСПОЛЗУЕТЕ ЕГО.

Вариант 1
Подключение накладного терморегулятора к центру коммутации

ОПЦИЯ - КЛАПАН КОНТУРА ГВС

ОПЦИЯ - КЛАПАН С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ ДЛЯ ТЕПЛОГО ПОЛА, УДАЛИТЕ ЗАВОДСКУЮ ПЕРЕМЫЧКУ ЕСЛИ ИСПОЛЗУЕТЕ ЕГО.

Вариант 2
Подключите накладной терморегулятор к беспроводному терморегулятору. Нужна перемычка между IN и OUT, согласно указаниям стрелки.

Контакты датчика температуры. Можно их использовать для подключения дополнительного датчика температуры или накладного терморегулятора, если система подключена к ГВС.

Если используете Вариант 2 для подключения обратитесь к инструкции соответствующего устройства.

5 Терморегуляторов.

Подключение термостатов к центру коммутации (для подачи питания) возможно, но не необходимо, поскольку управляющий сигнал передаётся по беспроводной сети. Для питания термостатов можно использовать ближайшие к ним источники 220 В (например розетки). Доступны также модели с питанием от батареек - можно из использовать попеременно с моделями 220V.

8 Коммутация дополнительного (опционального) оборудования: клапанов, насосов и котла.

ОПЦИЯ Термостат бойлера ГВС при работе напрямую с центром коммутации подключается к клеммам IN и OUT. При подключении к клеммам таймера, между IN и OUT ставится перемычка.

Клапан (или насос) ГВС: подключается если необходимо подготовка ГВС по времени. Термостат защиты от перегрева: применяется термостат с датчиком температуры на трубе. Используется для защиты чувствительных напольных покрытий от перегрева. Удалите перемычку и подключите NC термостат. В случае повышения температуры выше заданной, контакт разомкнётся и насос теплых полов выключится.

Подключение котла: это подключение со свободным напряжением нагрузки (определяется котлом, в зависимости от модели). Соединение происходит с клеммами котла для подключения внешнего термостата. Не подключайте клемму котла IN к питанию (220 В) центра коммутации.

Клапан теплого пола: Если необходимо использовать клапан, подключите его удалив перемычку между OR и GR.

Обогрев/охлаждение: с помощью этих клемм можно переключить работу всех термостатов системы с обогрева на охлаждение и обратно.

Переключение: разомкнуто (заводская установка) - обогрев, замкнуто (поставьте перемычку) - охлаждение.

6 Предохранители

5X20mm

7 Индикация Состояния

Зоны обогрева

- 1 HW timer
- 2 HW valve
- 3 Boiler
- 4 UFH valve
- 5 UFH pump
- 6 Heat/Cool
- 7 G1
- 8 G2

Power, Reset, Кнопка сети

Координатор

Координатор необходим для работы всех беспроводных устройств.

3 Соединительный шлейф. Совместите красные метки на шлейфе и центре коммутации.

2 Установка DIP-переключателей

Для того чтобы центр коммутации мог управлять системой теплых полов и радиаторов, у него должна быть возможность отключать насос теплых полов для зоны, в которой используются радиаторы.

Микропереключатели управления зонами находятся под передней крышкой. Если зона предназначена для подключения радиатора или полотенцесушителя, то DIP-переключатель этой зоны должен быть переведён в положение OFF. Когда переключатель зоны находится в положении ON, насос теплых полов включается, когда этой зоне необходим обогрев. Когда переключатель находится в положении OFF насос не включается, при том что котёл работает.

Так же есть ещё три переключателя отвечающих за следующие функции: Задержка включения котла и насоса: она даёт три минуты на открытие сервоприводов до включения котла. Задержка насоса: задержка включения насоса теплых полов на три минуты, после включения котла. Тип сервопривода NC или NO: установите в соответствии с типом применяемых сервоприводов (нормально-закрытых или нормально-открытых).

9 Подключение электрических сервоприводов:

Подключение сервоприводов соответствует подключению термостатов. Можно подключать по 2 провода в зажим (т.е. 4 сервопривода на зону). Если необходимо подключить большее количество сервоприводов, используйте внешние клеммники.

Максимально можете подключить до 6-ти сервоприводов к одной зоне.

4 Подключение антенны